


Esteetön reitti

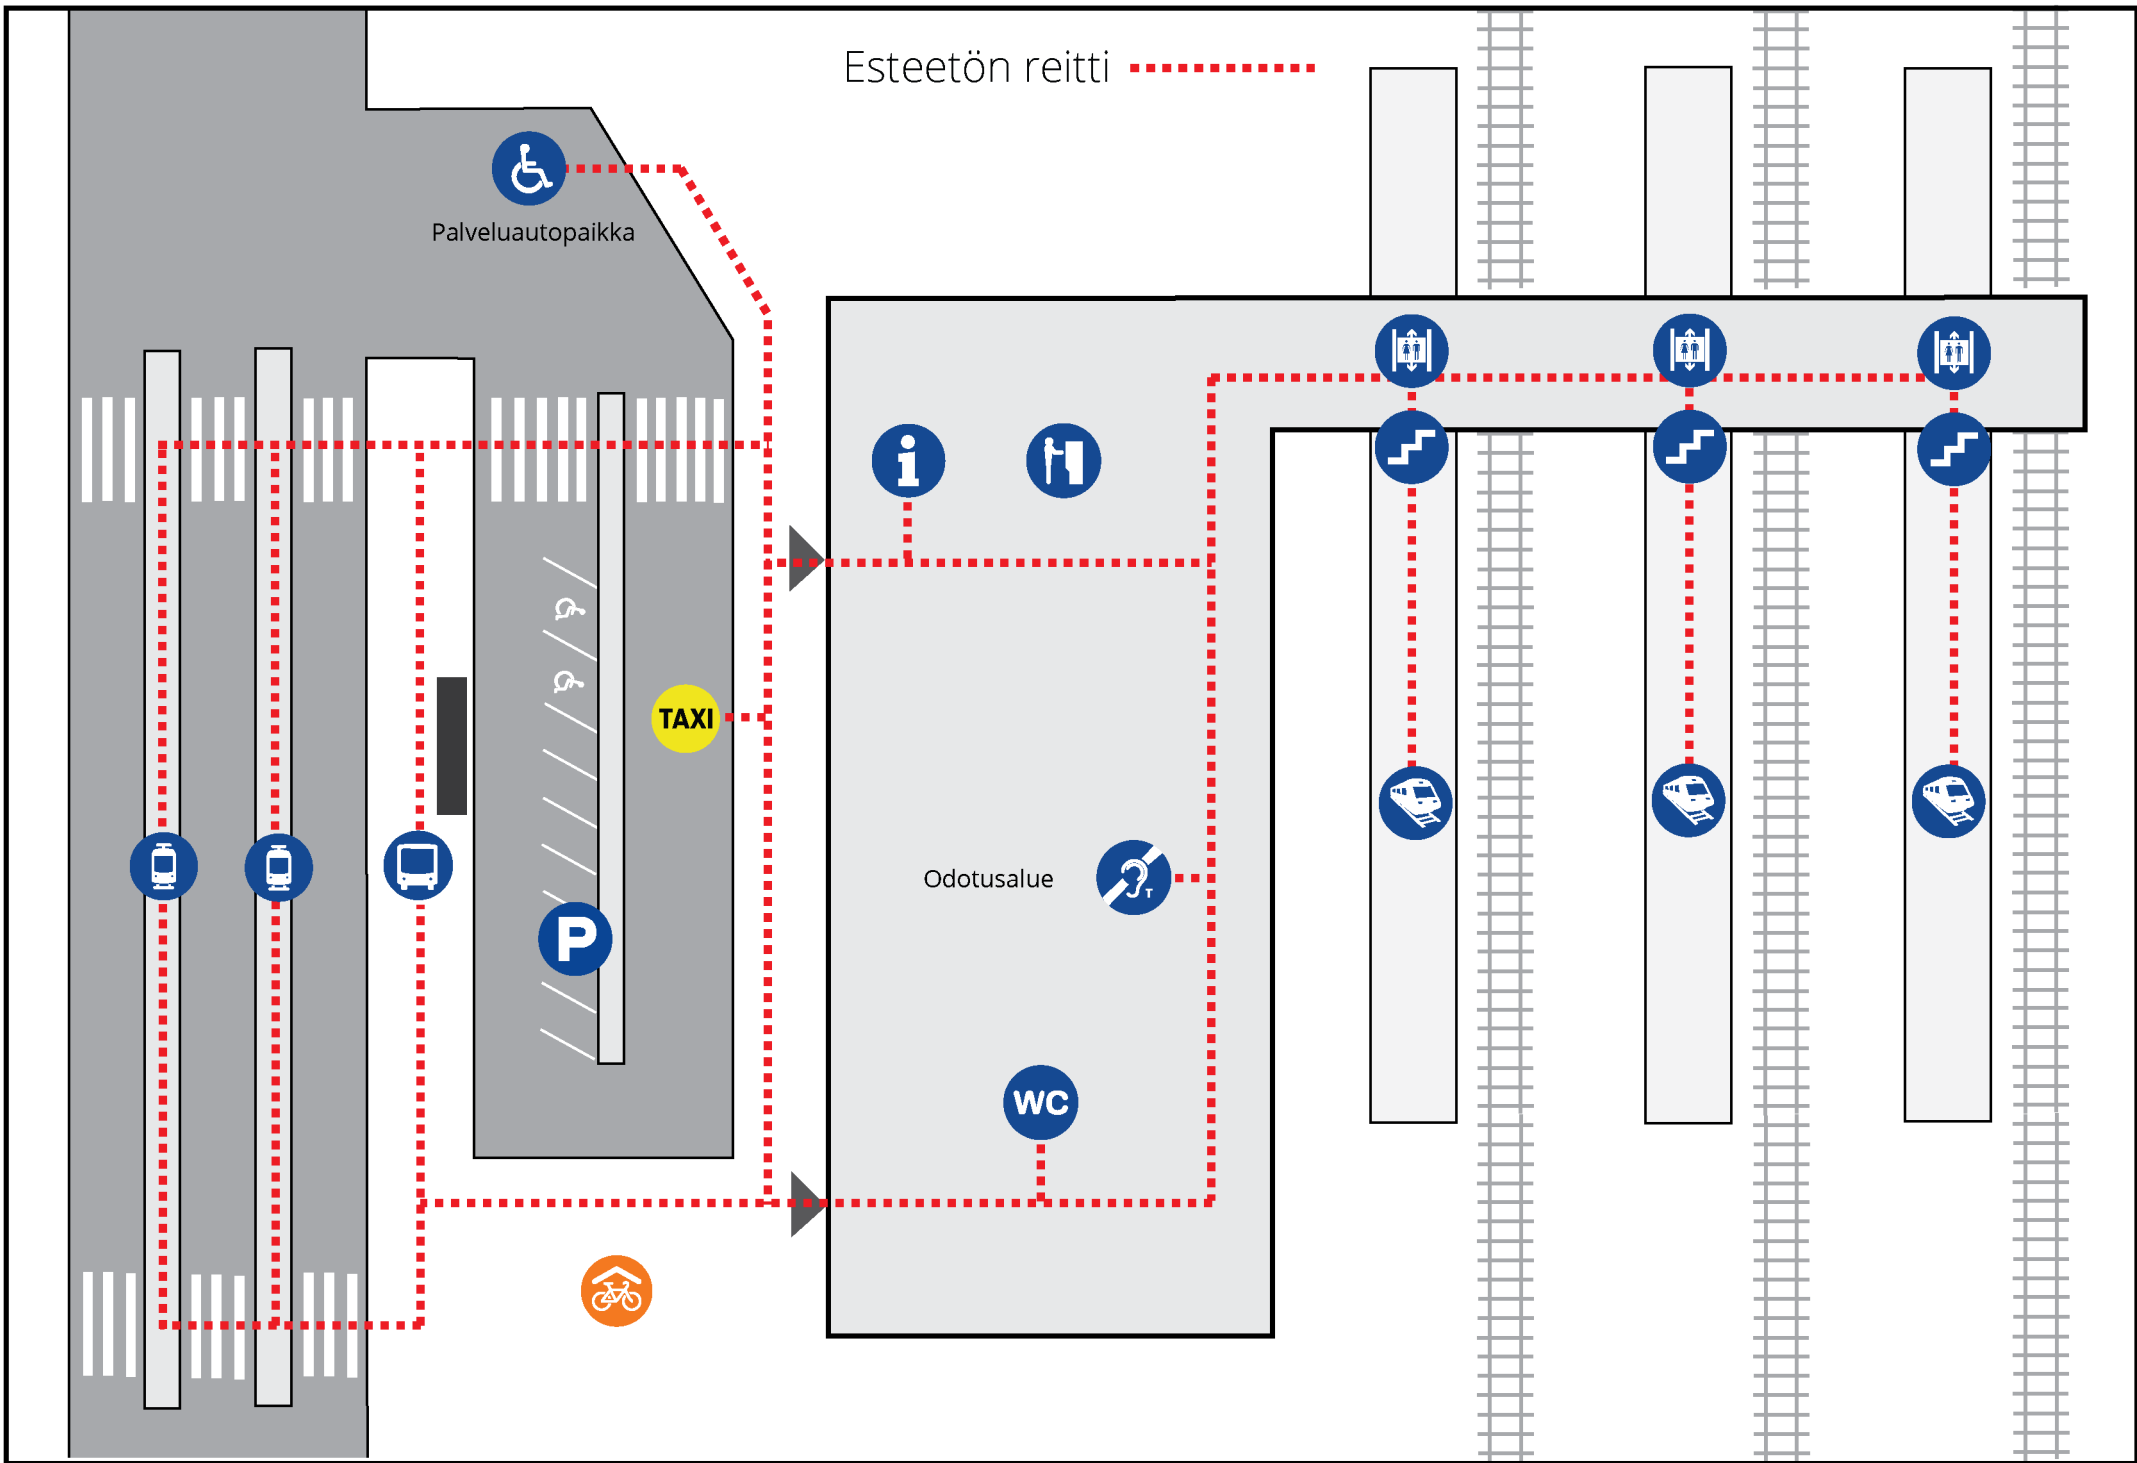

Esteetön reitti

Asema-alueella esteettömään reittiin liittyvät kaikki sen yhdistämien tilojen esteettömyyssuunnittelu-ohjeistukset, jotka on esitelty muissa korteissa.

1. ESTEETÖN REITTI

- Asema-alueella on oltava vähintään yksi esteetön reitti, joka yhdistää seuraavat palvelut (B12)
 - Liityntäliikenne bussit, raitiovaunut, (metro) (B12)
 - Liityntäliikenne (polkupyörä, lautta) (B12)
 - Taksit (B12)
 - Autojen pysäköinti (B12)
 - Vammaisille ja liikuntaesteisille soveltuvat sisään- ja uloskäynnit (B12)
 - Neuvontapisteet (B12)
 - Näkyvät tiedotusjärjestelmät (B12)
 - Kuuluvat tiedotusjärjestelmät (B12)
 - Lipunmyyntipisteet (B12)
 - Lipunmyyntiautomaatit (B12)
 - Asiakasneuvonta (B12)
 - Odotusalueet (B12)
 - WC-tilat (B12)
 - Laiturit (B12)
- Esteettömän reitin pituus on lyhin käytännöllinen etäisyys palvelujen ja toimintojen välillä (A10)
- Lähimmän matkustajalaiturin ja asemarakennuksen tai asema-alueen välinen etäisyys ≤ 50 m (B12)
- Esteettömällä reitillä voivat kulkea kaikki vammaiset ja liikkumisesteiset henkilöt. Reitti voidaan jakaa osiin vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden tarpeiden täyttämiseksi paremmin (A10)
- Esteetön reitti on opastettava aina, jos se poikkeaa normaalista reitistä (B16)
- Opasteita on oltava kaikissa paikoissa, joissa matkustajat joutuvat valitsemaan reitin sekä tasaisin välimatkoin reitin varrella (A10)
- Esteetön reitti laiturille, leveys. Ovet $> 0,9$ m, laiturit $> 1,6$ m + vaara-alue (B12)
- Jos ei ole luiskia, on uusilla asemilla oltava hissit vähintään 1100 mm x 1400 mm (A10)

2. TUNTOON PERUSTUVAT OPASTEET ESTEETTÖMÄLLÄ REITILLÄ

- Tiedotus näkövammaisille vähintään tuntoon perustuvilla ja kontrastisilla kävelypintojen merkinnöillä (A10)
- Aseman tuntoon perustuva polku kattaa suurimman reitin aseman toimintojen ja kaikkien uloskäyntien välillä. (A10)
- Tuntoon perustuva polku vahvistetaan aina äänimajakoilla, jotka mahdollistavan suunnan ottamisen ja etäisyyden arvioinnin tuntoon perustuvalla polulla. (B12)

LIITTYVÄT KORTIT

- Ulkotilan tuntoon perustuvat opasteet
- Sisätilan tuntoon perustuvat opasteet
- Asema-alueen esteettömät opasteet

LÄHTEET

Määräykset:

A10: Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä 18.11.2014, Euroopan komissio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_356_R_0002&from=FI

Ohjeet:

B12: Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-43_rato16_web.pdf

B16: Metron staattinen matkustajainformaatio, ohjeistus
21.8.2017, HKL

Suosituks:

C01: Esteettömyyskartoitussopas 2019
Invalidiliitto ESKE
<https://www.invalidiliitto.fi/eskeh-kartoitusslomakkeet-ja-opas>